

„KINNITAN“

.....
Allkiri

Silja Kikerpill
Direktor

02.09.2024.a.
Kuupäev

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN
PÄRNU MAI KOOL
Mai 3, Pärnu



SISUKORD

DEKLARATSIOON	3
MÕISTED JA LÜHENDID	4
PLAANI TÄITMISE KORD	5
1. HOONE KIRJELDUS	6
2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE	8
3. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igaühe kohustused)	10
4. EVAKUATSIOONI JUHIS (igaühe kohustused)	12
5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS	14
LISA 1 – VASTUTAJATE TEGEVUSED	15
LISA 2 – OLULISED TELEFONINUMBRID	19
LISA 3 – TULEKUSTUTI KASUTAMINE	20
LISA 4 – TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI TUTVUSMISLEHT	21
LISA 5 – EVAKUATSIOONISKEEMID	22

DEKLARATSIOON

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjeldab hoone kasutajate tegevust ja määrab kindlaks nende vastutuse tulekahju korral Pärnu Mai Koolis.
2. Tulekahju korral tegutsemise plaani teadmine ja järgimine on kohustuslik kõigile töötajatele (vt LISA 4).
3. Tulekahju korral tegutsemise plaan ei ole muutumatu dokument ning see tuleb üle vaadata vähemalt järgmistel juhtudel¹:
 - plaani väljatöötamise aluseks olnud faktiliste või õiguslike aluste muutumisel vastavuse tagamiseks
 - tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane
 - tulekahju aset leidmise järgselt, kui ettevõtte või asutuse tegevus jätkub ning on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane
 - riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku põhjendatud ettekirjutuse saamisel
 - muudel juhtudel, kui selles esineb puudusi või kui plaan ei täida oma eesmärki.
4. Kõik töötajad peavad läbima tuleohutusalase juhendamise ning vähemalt üks kord aastas õppuse tulekahju korral tegutsemiseks, sh esmaste tulekustutusvahendite kasutamise!
5. Tuleohutuspõuete rikkumine on karistatav kuni 1200 eurose trahviga!

¹ Määrus „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 14

MÕISTED JA LÜHENDID

Tulekahju korral tegutsemise plaan (edaspidi plaan) – kooli töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse kooli tuleohutusalaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem).

Tegevuskava – plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade kooli tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Skeem – hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridore, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Tulekahju korral tegutsemise plaanis on koostatud skeemid esimese ja teise

Evakuatsioon – kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral.

Evakuatsioonitee – hoones kulgev vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsioonimärgistusega tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni.

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev, evakuatsioonimärgistusega tähistatud seestpoolt võtmeta avatav vabalt läbitav ukseava.

Evakuatsioonijuht – plaanis määratud isik, kes juhib evakuatsiooni, sh annab vajadusel evakuatsioonikorralduse, jagab evakuatsiooniks vajalikke ülesandeid, kogub kokku info evakuatsiooni tulemuste kohta ja suhtleb päästetööde juhiga.

Evakuatsiooni vastutav – plaanis määratud isik, kes vastutab evakuatsiooni korraldamise eest enda vastutusalas (korrus, ruumid jne) ning kes kannab enda piirkonna evakuatsiooni tulemustest ette **evakuatsioonijuhile**.

Hädaväljapääs – evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi hoonest tulekahju või muu õnnetuse korral. Akna või ukseava seinas, mida on võimalik avada või purustada juhul, kui evakuatsiooniteed või pääsud ei ole läbitavad.

Kogunemiskoht – määratud koht, kuhu kogunevad evakueerunud inimesed ning kus toimub nende loendus. **Kogunemiskohaks on kooli võimla taga olevad korvpalli- ja jalgpalli platsid.**

Loendus – evakuatsiooni korraldavate töötajate poolt kogunemiskohas teostatav personali ja õpilaste evakueerituse kontroll.

PLAANI TÄITMISE KORD

Plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kõigile töötajatele.

Plaani täitmise ja selles sätestatud tegevuste ning tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutajad on järgmised:

Valdkond ja tegevus	Vastutaja	Asendaja
Plaani koostamine/täiendamine	Majandusjuhataja	Direktor
Plaani töötajatele teatavaks tegemine	Majandusjuhataja	Direktor
Tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamine 1xa	Majandusjuhataja	Direktor
Tulekahjuteate kontrollimine automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi abil	Direktor	Majandusjuhataja
Tulekahjust teavitamine	Iga töötaja, kes avastab tulekahju	
Helistamine 112-te	Iga töötaja, kes avastab tulekahju	
Evakuatsiooni algatamine (korralduse andmine)	Evakueerumine esimese kellaga	Direktor, majandusjuhataja
Evakuatsioonijuht (sh evakuatsioonitulemuste kogumine)	Direktori asetäitja õppetöö alal	Direktori asetäitja noorsootöö alal (huvijuht)
Evakuatsiooni eest vastutajad	Tundi andev õpetaja tunni, aktuse vms ajal Tunni lõpetanud õpetaja eelmise klassi eest vahetunnis Tundi alustav õpetaja enne tundide algust Ringijuhendajad, treenerid jt enda ringi eest	Lähim õpetaja
Tulekahju kustutamine	Direktor	Majandusjuhataja
Päastetööde korraldamine kuni riikliku päästeteenistuse saabumiseni	Direktor	Majandusjuhataja
Koostöö päästemeeskondadega	Direktor	Majandusjuhataja

Täpsem vastutus alategevuste eest tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemisel on sätestatud käesoleva plaanis (igaühe kohustused) ja selle lisades (vt LISA 1).

1. HOONE KIRJELDUS

Kasutusotstarve	Põhikooli õppehoone
Kasutusviis:	IV
Ehitise tuleohutuse klass:	TP1 (tulekindel)
Korruselisus ja pindala	3 (5435,8 m ²)
Korruised	
I korrus	2672,8
II korrus	1922,8
III korrus	840,2
Ehitise kasutamise aeg	07.30 - 22.00
Personal ja kasutajate arv	890 798 õpilased 92 personal
Turvapersonal	puudub
Evakuatsiooniteed ja –pääsud,	Vt skeem (LISA 5)
Ehitisesisene evakuatsioon	Kuna hoone on jagatud eraldi tuletõkkeseptsioonideks korruste ja ruumide kaupa, siis on võimalik hoonesisene evakuatsioon. Tuletõkkeseptsioonide paiknemist vt skeem (LISA 5) .
KOGUNEMISKOHT	Kooli võimla taga olevad platsid (vt skeem). Alternatiiv: Pärnu linna Spordikooli Spordihall Riia mnt.129
Tuleohutuspaigaldised	
<i>Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)</i>	Hoones on ATS. Ruumid varustatud suitsu- või temperatuurianduritega. Tulekahju teatenupud asuvad vt skeem (LISA 5) .
NB! ATS häiresüsteem on ühendatud 112-ga, mis tähendab, et häire korral läheb teade Häirekeskusesse automaatselt, sellest hoolimata tuleb tulekahju korral alati ka ise helistada!	
<i>Evakuatsioonivalgustus</i>	Akutoitega evakuatsioonivalgustid
<i>Piksekaitse</i>	Olemas
<i>Tulekustutid</i>	6 kg pulberkustutid ning CO ₂ kustutid. Vt skeem (LISA 5) .
Helindussüsteem	Helindussüsteemi keskus asub E-kooli administraatori ruumis 107 seadmete kapis, seal asub ka mikrofoni. Teised mikrofoni asuvad: direktori kabinetis 109, õpetajate toas 234, logopeedi ruumis 238. Helindus ei ole ATS-iga seotud. Helindussüsteemi kasutatakse ATS häirekellasid dubleeriva

	evakuatsioonikorraldusena, mis on ette nähtud õpilastele evakuatsioonikorralduse edastamiseks. Evakuatsioonikorraldus on järgmine: Koolimajas on tulekahju! Palun kõigil viivitamatult hoonest evakueerida lähima evakuatsioonipäasu kaudu. Korraldus korrata vähemalt kolm korda.
Tuletõrje veevõtukoht	Mai tn ja Laine tn ristmikul.
Tuletõkkeseksioonid	Vt skeem (LISA 5) .
Suitsueemaldus	Avatavad ukSED ja aknad.
Elektrikilp ja pealüliti	Elektri pealüliti asub peakilbi ruumis 128. Vt skeem (LISA 5) .
Küte	Kaugküte

2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE

Võimalikud tuleohud ehitises	Arengustenaarium	Tegevused tuleohu ennetamiseks
Suitsetamisrežiimi rikkumine ja lahtise tule kasutamine. 	Suitsetamise ja lahtise tule hooletu kasutamise tagajärjel võivad kõige tõenäolisemalt süttida prügikastid ja põlevmaterjalid (paber, puit, tekstiil).	Hoones ja territooriumil on suitsetamine KEELATUD!
Masinate või – seadmete rikked	Köögiseadmete, õppevahenditeks kasutatavate seadmete rikkest tulenevad tulekahjud.	Hooldada ja puhastada seadmeid ja masinaid neile ette nähtud sagedusega ja korras. Rikketunnuste ilmnmisel tagada kohe seadme hooldus või remont.
Remondi- tuletööd 	Tuletöödest põhjustatud tulekahjude võimalikud põhjused: ketaslõikuriga lõikamisel tekkivad sädemed, keevitamisel tekkivad sädemed ja temperatuur, kuumaõhupuhurid ja leeklambid	Tuletöid tuleb teha nõuetele vastavalt ja tuleohutult. Tuletöö tegijal peab olema tuletöötunnistus ja läbitud vastav koolitus!

Võimalikud tuleohud ehitises	Arengustsenaarium	Tegevused tuleohu ennetamiseks
Elektriseadmete rike 	Kahjustatud elektrijuhtmed, poolilt maha kerimata pikendusjuhe, rikkis seadmed	Elektrisüsteemi rikke vältimiseks korraldada regulaarne paigaldiste käit ning kord 5 aasta jooksul elektripaigaldiste tehniline kontroll. Elektrilühis - õnnetuste vältimiseks kontrollida visuaalselt elektriseadmete ja -juhtmete korrasolekut ning vajadusel teha täiendavat hooldust. Tööpäeva lõppedes lülitada pidevaks tööks mitte ette nähtud seadmed.
Kemikaalide käitlemisnõuete eiramine 	Kütused, õlid, aerosoolid, keemiatundides kasutatavad kemikaalid	Viia töötajatele läbi koolitusi kemikaalide ohutuks kasutamiseks. Hoida kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud põlevmaterjalid eemal süüteallikatest. Aineid hoida vastavalt nende kokkusobivusele. NB! Kemikaalidega saastunud materjalid ja süttimisvõimelised segud jäägid koguda tulekindlatesse nõudesse.
Süütamine 	Süütamise tulemusena võib hakata tulekahju arenema väga kiiresti ja tihti mitmest erinevast kohast.	Evakuatsiooniteedel ei tohi ladustada põlevmaterjale, mis soodustaksid süütamist. Evakuatsiooniteed tuleb hoida vabad.

3. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igaühe kohustused)

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni häireteate kontrollimise eest vastutab direktor (asendab majandusjuhataja) vastavalt enda tegutsemisjuhiste (vt LISAD).

TULEKAHJU KORRAL PÄÄSTA ENNE INIMENE, SIIS VARA!

KUI AVASTAD TULEKAHJU:

PÄÄSTA!	Päästa vahetus ohus (tulekolde ruumis) olijad ning jaga ülesandeid, kui abistajaid on rohkem.
Ära sea enda elu ohtu!	
TEAVITA hoones viibivaid inimesi!	Selleks:
Teavita võimalusel järjekorras: 1. Tulekolde vahetus läheduses olijaid 2. Tulekolde peal olevaid inimesi 3. Kõiki teisi inimesi	1. Vajuta lähimat tulekahju teatenuppu ja käivita häirekellad 2. Kasuta enda häält 3. Helista  Tulekahju! Kui said tulekahjust teada kelleltki teiselt, KINDLASTI dubleeri teadet!
HELISTA 112!	Helistades teata rahulikult vähemalt järgmine:
Ära jää lootma sellele, et keegi teine helistab või ATS süsteem saadab automaatse teate! 112-te saad helistada ka siis, kui: 1. Telefonis puudub SIM-kaart 2. Operaator on keelanud väljuvad kõned	1. Mis juhtus? (Tulekahju, põleb Mai Kooli söökla) 2. Kus juhtus? (Täpne aadress: näiteks Mai tn 3, Pärnu linn) 3. Kas on kannatanuid? (Näiteks: kaks inimest on aulasse lõksu jäänud) Ära katkesta kõnet loata, sest kindlasti küsib päästekorraldaja veel küsimusi sündmuse kohta! Hoidke telefon pärast kõnet enda läheduses, sest päästekorraldaja võib tagasi helistada!
TULEKAHJUST TEAVITAB SEE, KES TULEKAHJUST TEADA SAI – TULEKAHJUST TEAVITAMINE ON KÕIGI KOHUSTUS!	
KUSTUTA!	<u>Kasutades tulekustutit (vt LISA 3):</u>
Kui see ei ohusta sinu elu ja tervist ning oskad, asu alati tuld kustutama!	• elektriseadmete kustutamisel veendu, et kustutil oleks vastavat tegevust lubav märged või vool oleks välja lülitatud! • lähene põlengule ohutu kauguseni • valmista kustuti ette (vabasta vajadusel voolik ja järsu kindla liigutusega eemalda splint) • suuna voolikuots tulekolde suunas • vajuta päästikut (alati korralikult lõpuni!); • hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult

	otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda; • tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsema põlemise kohta nõ pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega; • põlevvedeliku kustutamisel siseruumides jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku laiali; • mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind; Pea meeles: • sule ukSED-aknad, kui need on avatud (ära lukusta!) • lülita välja ventilatsioon (kui ruumis on paigaldatud kohtventilatsioon, mis ei ole ATS-i keskusega seotud. Nt. keemia laboris, keemia klassiruumis olev ventilatsioon).
--	--

NB! KUI KAHTLED ENDA OSKUSTES JA TULEKAHJU KUSTUTAMISE VÕIMALIKKUSES, SIIS JÄRGI PÕHIMÕTET – PAREM OLLA SURMKINDEL, KUI KINDLALT SURNUD.

4. EVAKUATSIOONI JUHIS (igäühe kohustused)

Evakueerumisel ära arvesta päästeteenistuse abiga – alusta ise evakuatsiooniga!

Evakuatsiooni juhhib **direktori asetäitja õppetöö alal** ning oma vastutusalas korraldavad **evakuatsiooni vastutajad** (vt LISA 1).

EVAKUATSIOONI MÄRGUANNE (algus)	Evakuatsioon algab evakuatsioonikorralduse saamisest Evakuatsioonikorralduseks võib olla sõltuvalt olukorrast kas: a) häirekellade esmakordne katkematu helin või b) suuline evakuatsioonikorraldus;
NB! Vahetu ohu tuvastamisel (suits, leegid) alusta koheselt evakuatsiooniga ning ära jää ootamata täiendavaid korraldusi.	
EVAKUATSIOONI JUHIS	Ise evakueerudes: • vali kiiremini läbitav ohutu evakuatsioonitee ja väljapääs • järgi evakuatsioonimärgistust • võta kaasa ainult äärmiselt vajalik; • väljudes udest veendu, et see oleks ohutu – enne ukse avamist katsu käeseljaga ust alustades altpoolt ja liikudes üles. Kui ukse alumise ja ülemise osa temperatuurid erinevad, võib tulekahju olla juba ukse taga. Ust avades hoidu võimalusel ukse taha, et kaitsta end pistleegi ja temperatuuri eest. • sule enda järel ukse ja aknad takistamaks õhu juurdevoolu; • suitsuses ruumis liigu madalal (vajadusel roomates) ning mööda seina-ääri; • treppidel liigu ettevaatlikult, vajadusel „tuletõrjuja sammul“ (toetudes tagumisele jalale kompab esimene eesolevat pinda) – püsti kõndimine on võimalik vaid siis, kui ruumid ei ole suitsu täis; • ukseavadest väljudes liigu rahulikult, kuna just seal tekib tavaliselt tropp; • hoonest väljudes liigu kogunemiskohta. Teisi evakueerides pea meeles: • suuna õpilased mööda ohutut ja kiiremini läbitavat evakuatsiooniteed ohutusse kohta – võimalusel hoonest välja. • haara initsiatiiv – anna selgeid ja konkreetseid korraldusi ning räägi rahulikult ja valjult; • paanikasse sattunud inimesed alluvad kergesti ja täidavad käsklusi mõtlemata nende sisule;

	• koordineeri liikumist läbi usteavade ja rahusta inimesi, kuna just seal tekib tavaliselt ummik. Kui evakueerumine välja on võimatu: • evakueeru lähimasse ohutusse tuletõkkeseptsiooni või tulekahjust haaramata ruumi; • tihenda võimalikud avad niisutatud riideesemetega/tekstiiliga; • anna päästetöötajatele endast märku kõikvõimalike vahenditega (lehvita aknalt, karju). Hoonest väljudes liigu kohe kogunemiskohta!
KOGUNEMISKOHT ja sealne tegevus 	Kooli võimla taga olevad korvpalli –ja jalgpalli platsid. Kogunemiskohta jõudes anna endast kindlasti märku oma vahetule juhile – tema puudumisel evakuatsioonijuhile. Kogunemiskohas selgitavad evakuatsiooni eest vastutajad välja, kas kõik õpilased ja töötajad on hoonest evakueerunud. Saadud info edastatakse evakuatsioonijuhile. Kogunemiskohas kogunetakse klasside kaupa kasvavas järjekorras (näiteks: 1A, 1B,...,-korvpalli platsil; 5a, 5b, ..., 9c-jalgpalli platsil). Klassi põhiselt rivistutakse üksteise taha. Vajadusel tekitab õpetaja (vastutav) mitu rivi.

NB! Hoia evakuatsiooniteed ja -pääsud vabad, et mitte takistada paanika korral normaalset evakuatsiooni ega soodustada tulekahju arengut evakuatsiooniteel!

PÄÄSTES TEIST VEENDU, ET SA ISE EI SATUKS PÄÄSTETAVAKS!

5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

Päästetöötajad võtab vastu ja nendega suhtleb ja tegutseb **direktor** vastavalt enda **tegutsemisjuhisele** (vaata LISA).

Päästetööde tõhusus sõltub hoone kasutajate ja päästjate omavahelisest koostööst. Seetõttu vajavad sündmuskohale saabunud päästjad infot, mis annaks võimalikult täpse ülevaate põlengu ulatusest, pääsenutest jne.

Päästetööde juhi tunneb tavaliselt ära järgnevast:

- oranži/punase kiivri (operatiivkorrapidaja) või sinise kiivri (rühmapealik ja meeskonnavanem) järgi
- samuti võib päästetööde juht saabuda sündmuskohale puna-valge maasturiga või kanda punast jopet (tavapäästjatel on tumesinised tuletõrjuja riided helkurribadega)
- päästetööde juht on tavaliselt ka see, kes ise voolikutega ei toimetata, vaid annab korraldusi ja suhtleb raadiosaatjaga.

Päästetöötajaga suhtlev isik ei tohi lahkuda sündmuskohalt enne päästjalt vastava loa saamist.

NB! Kõik töötajad on kohustatud täitma päästetööde juhi seaduslikke korraldusi ning mitte takistama päästetöid ega laskma seda teha ka teistel.

HOIA EVAKUATSIOONIPÄÄSUD ALATI KASUTATAVAD – ÄRA LADUSTA NENDE ETTE!

LISA 1 – VASTUTAJATE TEGEVUSED

Direktor (asendab majandusjuhataja)

Rollid *ATS häire kontroll*

Evakuatsioonikorralduse andmine

Päästetööde juht

Koostöö päästemeeskondadega

Tulekahjuhäire korral selgita välja, mis toimub!

1. ATS kellade tööle hakkamisel liigu kontrollima ATS keskseadme tabloo näitu.
2. Selgita keskseadme juures asuvate paiknemisskeemide abil välja, milline piirkond on häires.
3. Vaigista häirekellad. NB! Ära taasta süsteemi normaalolekut.
4. Mine seda piirkonda kontrollima (võta paiknemisskeemid kaasa).
5. Avastades reaalse ohu, käivita tulekahju teatenupu abil häirekellad;
 - kui tegemist on valehäirega, teavita sellest hoone töötajaid ning taasta süsteemi normaalolekut vastavalt seadme juhendile.
6. Anna personalile ja õpilastele (esmalts tulekahju piirkonnas olevatele) valjuhäälna korraldus hoonest väljumiseks (evakuatsioonikorraldus) ja võimalusel korralda kaastöötajate abiga ohustatud tsooni liikumise piiramine (NB! Oluline, et lapsed ega keegi teine tulekahju ajal uuesti hoonesse ei siseneks);
7. Võimalusel alusta kustutustöid, sealjuures ennast ohtu panemata – jaga vajadusel korraldusi ja juhi päästetöid;
8. Helista kohe 112-tele ning teavita tulekahjust (täpne aadress ja mis toimub)
9. **Lahkudes hoonest võta kaasa ATS paiknemisskeemid.**
10. Liikudes pärast inimeste evakuatsioonist teavitamist ise kogunemiskohta, kogu õues **evakuatsioonijuhilt** kokku info evakueerunute kohta ning märgi endale vastav info üles ja kanna sellest ette päästetööde juhile.
11. Võta vastu päästemeeskonna juht, liikudes talle ise vastu. Teata päästetööde juhile:
 - Kus asub tulekolle;
 - Kas, kui palju ja kuhu hoonesse on jäänud inimesi;
 - Kuidas pääseb kiiremini tulekolde ja inimesteni;
 - Kus asub elektrivoolu peakilp, millest kogu hoone elekter välja lülitada;
 - Kas on olemas ATS, suitsueemaldus jm
 - Kus asub lähim hüdrant
 - Muud päästetööde juhti huvitavad küsimused.
12. Allu päästetöötajate korraldustele ning ole neile kättesaadav seni, kuni nad seda vajavad!

Direktori asetäitja õppetöö alal (asendab huvijuht) – evakuatsioonijuht

Ülesandeks korraldada loendust kogunemiskohas, st koguda evakuatsiooni vastutajatelt (õpetajad, ringijuhendajad jne) kokku info evakuatsiooni kohta.

1. Enne evakueerumist võta kaasa õpilaste nimekiri, kirjutusvahendid ning ohutusvest;
2. Abista vajadusel evakuatsiooniga;
3. Liigu evakuatsioonikohta – staadion;
4. Korralda vajadusel kogunemiskohas paiknemist, et tekiks korrapäraseid rühmad ja vältimaks segadust;
5. Kogunemiskohas kogu evakuatsiooni vastutavatelt (õpetajad jt) kokku info evakueerunute ja hoonesse jäänute kohta.
6. Kirjuta vastav info üles.

NB! Kanna evakuatsiooni tulemustest ette direktorile või tema asetäitjale majandusjuhatajale.

Evakuatsiooni vastutajad - õpetajad

Vastutajad, kes korraldavad evakuatsiooni oma piirkonnas, on:

Õpetaja (enda klass ja ruumid)

Tundi andev õpetaja tunni, aktuse vms ajal

Tunni lõpetanud õpetaja eelmise klassi eest vahetunnis

Tundi alustav õpetaja enne tundide algust

Ringijuhendajad, treenerid jt enda ringi eest

Enne tundide algust	• liigu klassi, kus algab esimene tund ja veendu, et selles ei oleks õpilasi. • WC kõrval asuva klassi õpetaja veendub ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud; • sule ukseid ja aknad; • liigu kogunemiskohta; • teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; • kogunemiskohas kogu kokku enda klass ja veendu kõigi kohalolus; • kanna ette evakuatsioonijuhile.
Tunni ajal	• taga häire korral klassis distsipliin ja rahu ning anna korraldus valmistuda evakuatsiooniks; • sule ukseid ja aknad; • veendu uksest väljumise ohutuses ning suuna õpilased koridori, seejärel sulge uks • WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud; • liikudes rivi kõrval ja omades pidevat ülevaadet, suuna õpilased mööda ohutut evakuatsiooniteed lähima väljapääsuni; • anna eesõigus ülemistele korrustele; • teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; • väljudes hoonest, suuna õpilased kogunemiskohta • kogu kokku enda klass ja veendu kõigi kohalolus; • kanna ette evakuatsioonijuhile.
Vahetunnis	• liigu klassi, kus andsid viimast tundi ja veendu, et selles ei oleks õpilasi. • WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud;

	• sule uksed ja aknad; • liigu kogunemiskohta; • teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; • kogunemiskohas kogu kokku enda klass ja veendu kõigi kohalolus; • kanna ette evakuatsioonijuhile.
Pärast tunde (õhtusel ajal)	• taga häire korral rühmas distsipliin ja rahu ning anna korraldus valmistuda evakuatsiooniks; • WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei oleks kedagi jäänud; • sule uksed ja aknad; • liigu kogunemiskohta; • teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; • kogunemiskohas kogu kokku enda klass ja veendu kõigi kohalolus; • kanna ette evakuatsioonijuhile.
	• taga häire korral rühmas distsipliin ja rahu; • püüa saada enda klassiga kontakti ning rivista nad aulasse üles põhimõttel nooremad klassid uksele lähemale; • veendu uksest väljumise ohutuses ning suuna õpilased koridori; • liikudes rivi kõrval ja omades pidevat ülevaadet, suuna õpilased mööda ohutut evakuatsiooniteed lähima väljapääsuni; • anna eesõigus ülemistele korrustele; • teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; • väljudes hoonest, suuna õpilased kogunemiskohta • kogu kokku enda klass ja veendu kõigi kohalolus; • kanna ette evakuatsioonijuhile.

NB! Ära unusta tunnist välja lastud õpilast!
NB! Ärge riietuge ega püüdke saada asju garderoobist!

LISA 2 – OLULISED TELEFONINUMBRID

112 – HÄIREKESKUS

1524 – PÄÄSTEALA INFOTELEFON

Nimi	Ametikoht	Telefoninumber
Silja Kikerpill	Direktor	5346 1196
Viktor Voronovski	Majandusjuhataja	5306 0886

LISA 3 – TULEKUSTUTI KASUTAMINE



ÄRA HAKKA KUSTUTAMA VASTU TUULT



KUSTUTA LEEGI JALGA, MITTE LATVA



ÄRA KUSTUTA TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTA ÄÄREST



ÖLI- VÕI BENSIINILEEKI HAKKA LÄMMATAMA MADALALT LEEGI SISSE



PISIPÕLENGU PUHUL ÄRA LASE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS



SUURE TULE KORRAL ON PAREM LASTA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA

LISA 4 – TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI TUTVUSMISLEHT

Nr	Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Kuupäev	Allkiri
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
...				



TULETARK

LISA 5 – EVAKUATSIOONISKEEMID






TULETARK

2. korrus

EVAKUATSIOONIPLAAN

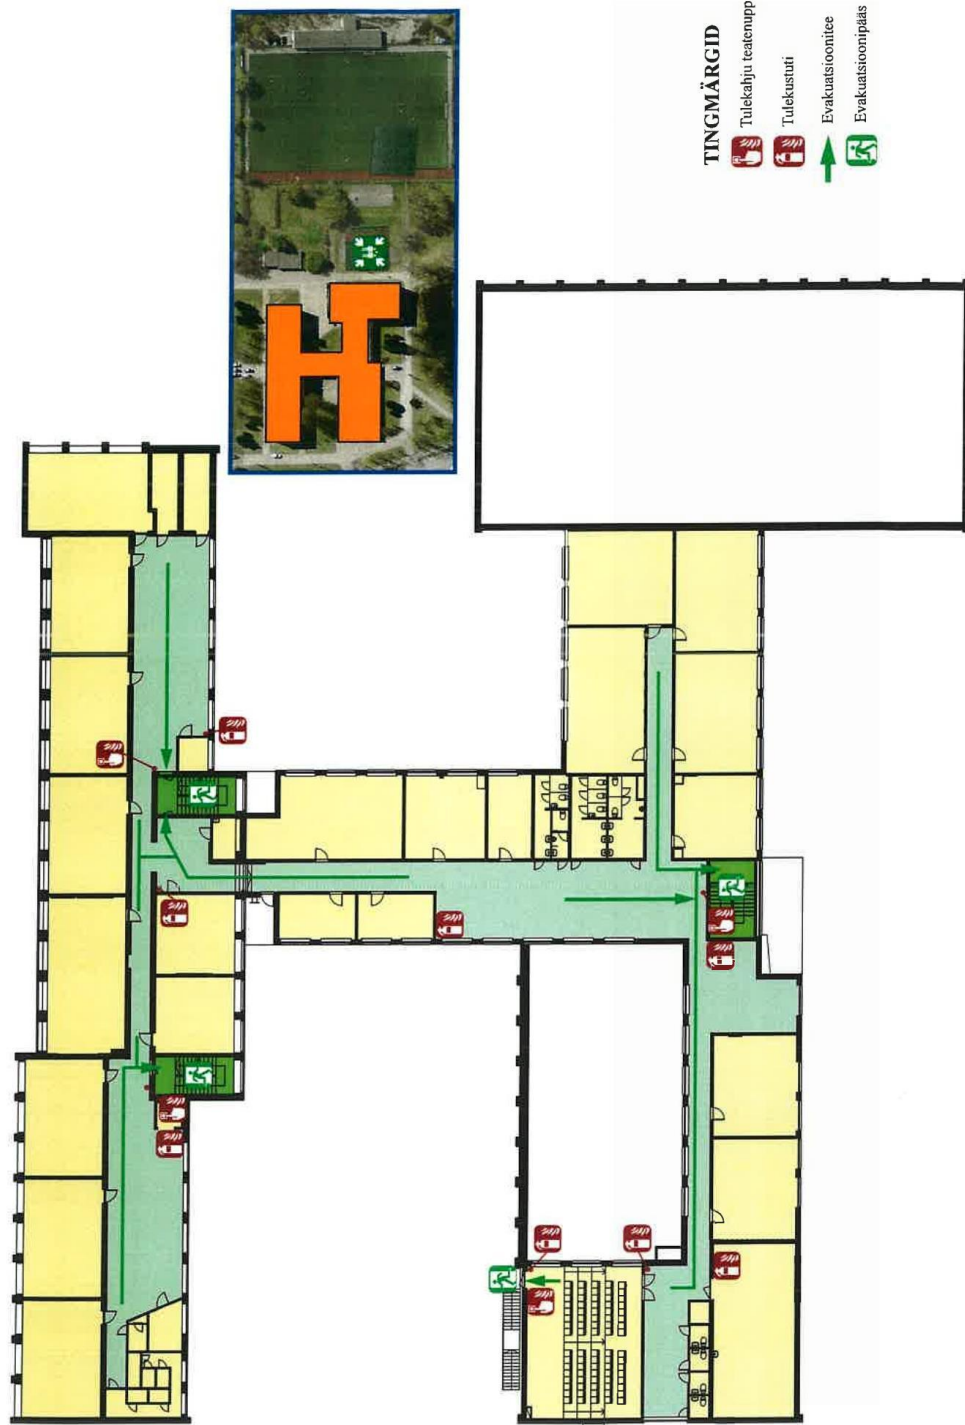





TULETARK

3. korrus

EVAKUATSIOONIPLAAN

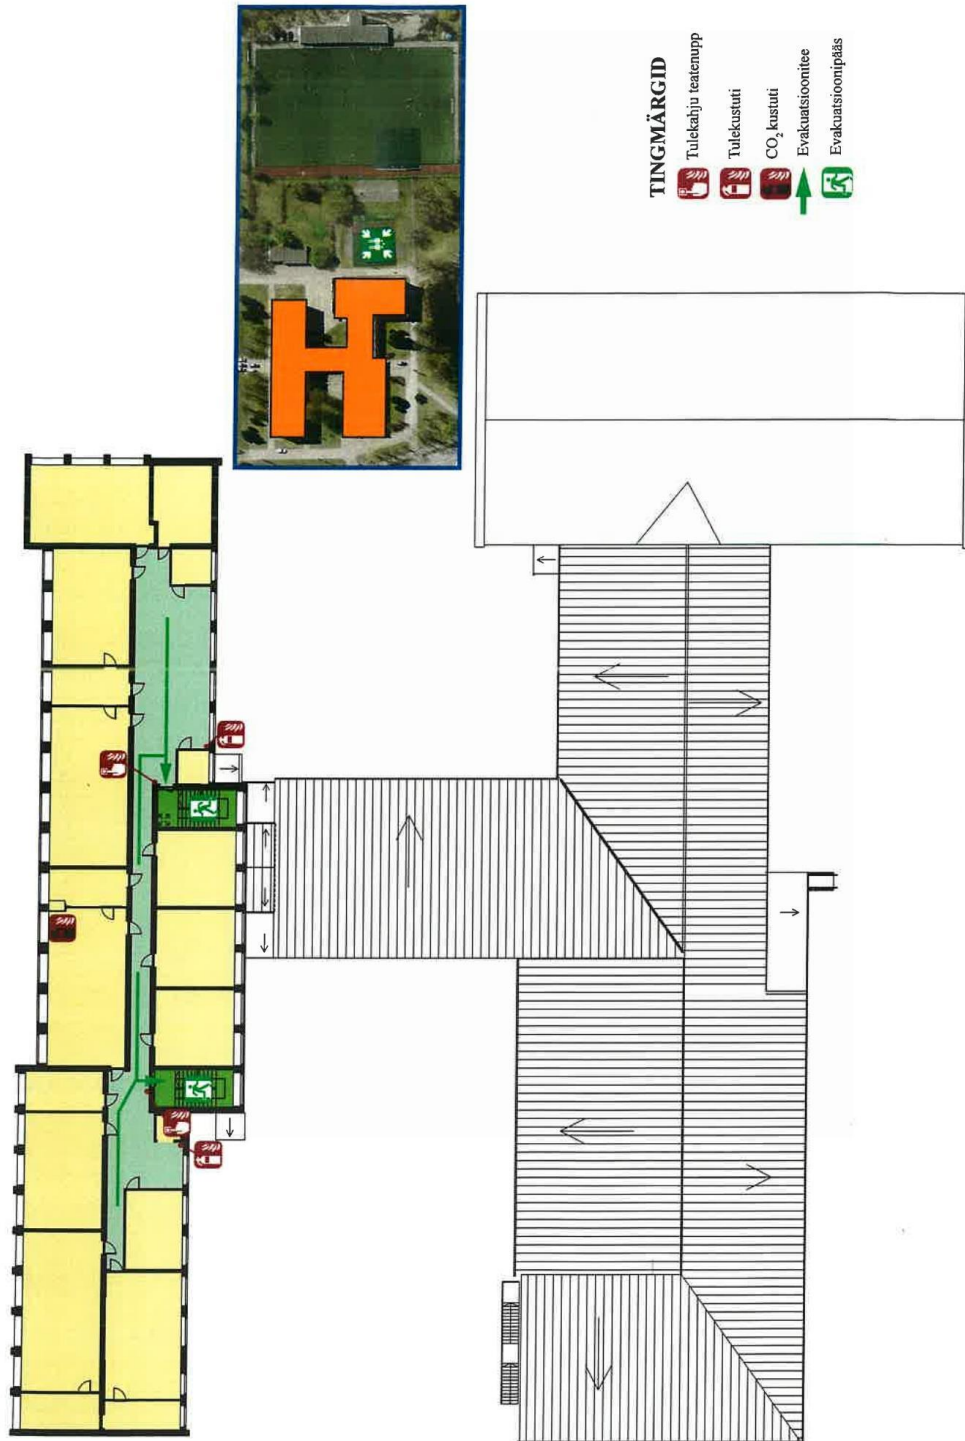

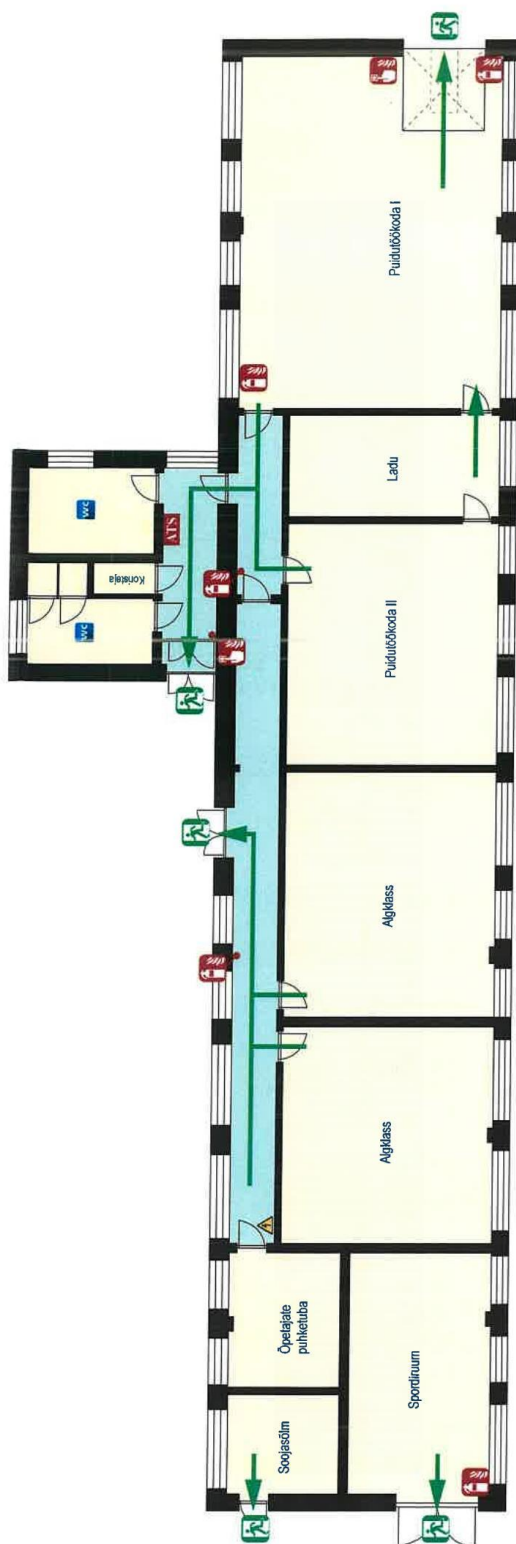

TINGMÄRGID

- Tulekahju teatenupp
- Tulekustuti
- Evakuatsioonitee
- Evakuatsioonipäas
- Tulekahju-signalisatsiooni kesksaade
- Elektri peakilp



**Direktori asetäitja majandusalal – käitumine tulekahju ja evakuatsiooni korral**

Tegevus	Kirjeldus
Tulekahjust teavitamine	Tulekahjuhäire korral, kui ATS kellad hakkavad tööle: 1) liigu ATS keskseadme juurde ja veendu, millisest tsoonist häire tuli; 2) lepi ATS keskseadme juures direktori või direktori asetäitjaga noorsootöö alal kokku, kes läheb häiret kontrollima; 3) mine kontrolli häiret andnud tsooni, kusjuures häiret kontrollima minnes ära lülita häirekellad välja; 4) tulekahju avastamise korral teavita. Tulekahju avastamisel teata sellest kohe: 1) tulekahju vahetus läheduses olijaid (tulekahju teatenupu abil või enda häälega) 2) kogu koolimaja (tulekahju teatenupu abil või enda häälega) 3) helista häirekeskusesse veendumaks, et häire jõudis ATS keskseadmest automaatselt 112-te. Piduliku sündmuse ajal aulas ning häirekellade tööle hakkamisel ja direktori puudumisel rahusta inimesi ning sarnaselt tavapärasele mine kontrollima tulekahjuhäiret. Väiksema põlengu korral ning hinnates võimalust tulekahju ise kustutada, võta tulekustuti ja kustuta põleng.
Evakuatsioon	Vajadusel abista evakuatsiooniga ning veendu, et see kulgeks plaanipäraselt. Liigu kogunemiskohta, kogu kokku info teenindava personali kohta. Kanna sellest ette direktorile. Direktori puudumisel ja samaaegselt päästeteenistust oodates kogu evakuatsiooni eest vastutavalt (direktori asetäitja õppetöö alal või direktori asetäitja noorsootöö alal) info selle kohta, kas kõik õpilased on saanud majast välja või on veel keegi sees.
Päästemeeskondade juhendamine	Direktori puudumisel võta vastu päästetööde juht, minnes ise tema juurde; Teavita päästetöödejuhti sellest:



t u l e t a r k

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">1) kus asub tulekolle;2) kas, kui palju ja kuhu hoonesse on jäänud inimesi;3) kuidas pääseb kiiremini tulekolde ja inimesteni;4) kus asub elektrivoolu peakilp, millest kogu hoone elekter välja lülitada;5) kus asub ATS keskseade. |
|--|--|

**Direktori asetäitja noorsootöö alal – käitumine tulekahju ja evakuatsiooni korral**

Tegevus	Kirjeldus
Tulekahjust teavitamine	Tulekahjuhäire korral, kui ATS kellad hakkavad tööle: 1) liigu ATS keskseadme juurde ja veendu, millisest tsoonist häire tuli; 2) lepi ATS keskseadme juures direktori või direktori asetäitjaga majandusalal kokku, kes läheb häiret kontrollima; 3) mine kontrolli häiret andnud tsooni, kusjuures häiret kontrollima minnes ära lülita häirekellad välja; 4) tulekahju avastamise korral teavita. Tulekahju avastamisel teata sellest kohe: 1) tulekahju vahetus läheduses olijaid (tulekahju teatenupu abil või enda häälega) 2) kogu koolimaja (tulekahju teatenupu abil või enda häälega) 3) helista häirekeskusesse veendumaks, et häire jõudis ATS keskseadmest automaatselt 112-te. Väiksema põlengu korral ning hinnates võimalust tulekahju ise kustutada, võta tulekustuti ja kustuta põleng.
Evakuatsioon	Direktori asetäitja õppetöö alal puudumise korral: 1) liigu kogunemiskohta; 2) kogunemiskohas veendu, küsides selleks informatsiooni õpetajatelt, kas kõik õpilased on hoonest välja saanud; 3) direktori asetäitja majandusalal puudumisel veendu, kas teenindav personal on välja saanud; 4) kanna infost ette direktorile, tema puudumisel direktori asetäitjale majandusalal.
Päästemeeskondade juhendamine	Direktori ja direktori asetäitja majandusalal puudumise korral võta vastu päästetööde juht, minnes ise tema juurde; Teavita päästetöödejuhti sellest: 1) kus asub tulekolle; 2) kas, kui palju ja kuhu hoonesse on jäänud inimesi; 3) kuidas pääseb kiiremini tulekolde ja inimesteni;



t u l e t a r k

- | | |
|--|--|
| | 4) kus asub elektrivoolu peakilp, millest kogu hoone elekter välja lülitada;
5) kus asub ATS keskseade. |
|--|--|

*t u l e t a r k***Direktori asetäitja õppetöö alal – käitumine tulekahju ja evakuatsiooni korral**

Tegevus	Kirjeldus
Tulekahjust teavitamine	Tulekahju avastamisel teata sellest kohe: 1) tulekahju vahetus läheduses olijaid (tulekahju teatenupu abil või enda häälega) 2) kogu koolimaja (tulekahju teatenupu abil või enda häälega) 3) helista häirekeskusesse veendumaks, et häire jõudis ATS keskseadmest automaatselt 112-te. Väiksema põlengu korral ning hinnates võimalust tulekahju ise kustutada, võta tulekustuti ja kustuta põleng.
Evakuatsioon	1) liigu kogunemiskohta; 2) kogunemiskohas veendu, küsides selleks informatsiooni õpetajatelt, kas kõik õpilased on hoonest välja saanud; 3) direktori asetäitja majandusalal puudumisel veendu, kas teenindav personal on välja saanud; 4) kanna infost ette direktorile, tema puudumisel direktori asetäitjale majandusalal.
Päästemeeskondade juhendamine	Direktori ja direktori asetäitja majandusalal puudumise korral võta vastu päästetööde juht, minnes ise tema juurde; Teavita päästetöödejuhti sellest: 1) kus asub tulekolle; 2) kas, kui palju ja kuhu hoonesse on jäänud inimesi; 3) kuidas pääseb kiiremini tulekolde ja inimesteni; 4) kus asub elektrivoolu peakilp, millest kogu hoone elekter välja lülitada; 5) kus asub ATS keskseade.